


CONTROL ANALÍTICO Y ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JUNIO DE 2021

ANÁLISIS REALIZADOS		MUESTRAS			DETERMINACIONES		
PERIODO		06/2021	2021	2020	06/2021	2021	2020
Por requerimientos legales							
Análisis completo		4	54	89	350	4.702	7.749
Análisis de cloro		1.907	12.438	38.251	1.907	12.438	38.607
Análisis de control		36	204	396	366	2.070	4.014
Otros análisis		304	2.094	8.881	1.423	9.241	33.300
Control de proceso							
Análisis de control de potabilización		4.221	19.612	33.396	21.680	99.715	174.913
Análisis propios de control en red		634	3.584	7.628	4.438	25.088	53.396
		7.106	37.986	88.641	30.164	153.254	311.979
VALORES REPRESENTATIVOS	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)	
Aluminio	65	82	56	57	38	200 µgr/l	
Boro	0,3	0,3	0,1	0,6	<0,2	1.0 mg/l	
Hierro	13	<5	<5	8	<5	200 µgr/l	
Cloro Libre Residual	0,9	0,8	0,9	0,9	1,0	1.0 mg/l	
Cloro Combinado Residual	0,10	<0,10	0,10	0,10	0,10	2.0 mg/l	
Conductividad	789	813	916	812	409	2500 µS/cm a 20 °C	
Temperatura	23,4	26,0	18,4	23,5	24,0	(n.a.) °C	
pH	8,0	8,1	7,5	8,1	8,0	6.5 - 9.5 UPH	
Turbidez	0,9	0,4	0,2	0,2	<0,2	5 NTU	
Cloruro	95	105	87	135	9	250 mg/l	
Fluoruro	<0,3	<0,3	<0,3	0,1	0,1	1.5 mg/l	
Bicarbonatos	162,0	138,0	184,0	120,1	238,2	(n.a.) mg/l	
Carbonatos	<3,0	<3,0	<3,0	<5,0	<5,0	(n.a.) mg/l	
Nitrato	2	3	3	2	5	50 mg/l	
Calcio	79,0	81,0	110,0	55,6	52,0	(n.a.) mg/l	
Sulfato	190	183	273	151	39	500 mg/l	
Sodio	58	69	57	82	5	200 mg/l	
Índice Langelier	0,72	0,86	0,73	0,42	0,70	(n.a.) --	
Oxidabilidad	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	1,1	5.0 mg O2/l	
Bromodiclorometano	7	9	<5	<5	5	(n.a.) µgr/l	
Bromoformo	31	28	30	16	<5	(n.a.) µgr/l	
Cloroformo	<5	<5	<5	<5	11	(n.a.) µgr/l	
Dibromoclorometano	23	24	19	9	<5	(n.a.) µgr/l	
Trihalometanos	62	61	49	25	<20	100 µgr/l	
Recuento de Colonias	0	0	0	1	0	100 UFC en 1 ml	
Dureza	34,0	33,4	42,7	24,6	22,3	(n.a.) °F	
Magnesio	35,9	37,7	44,8	26,1	22,6	(n.a.) mg/l	

(*) Referencia conforme a legislación vigente
(n.a.): no aplica especificación

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

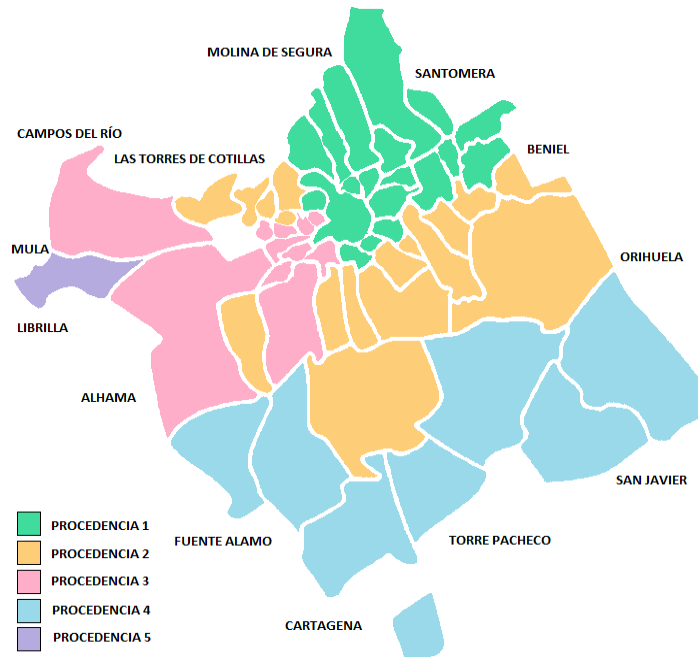

- P01:** Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zaraiche, Alquerías.
- P02:** Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).
- P03:** Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.
- P04:** Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martínez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolides, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.
- P05:** Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostridium Perfringens, Enterococo, Escherichia Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio.
- Compuestos orgánicos volátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano. Tricloroetano.
- Plaguicidas: a-HCH, Aldrín, Ametrina, Atrazina, b-HCH, d-HCH, Diazinon, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Endrín, Endrín Cetona, Etion, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Lindano, Metil-paration, Metoxicloro, p,p'-DDD, p,p'-DDE, p,p'-DDT, Paration, Prometrina, Propazina, Simazina, Terbutilazina, Terbutrina, Total de Plaguicidas, Trietazina.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.