

ANÁLISIS REPRESENTATIVO DEL AGUA SUMINISTRADA DEL MES DE JULIO DE 2025


PARÁMETRO	P(01)	P(02)	P(03)	P(04)	P(05)	Especificación (*)
Aluminio	81	81	46	75	44	200 µgr/l
Boro	0,2	0,1	0,1	0,7	<0,0	1.5 mg/l
Hierro	<10	<10	<10	<10	<10	200 µgr/l
Cloro Libre Residual	0,5	0,7	0,5	0,9	1,0	1.0 mg/l
Cloro Combinado Residual	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2.0 mg/l
Conductividad	679	799	846	772	381	2500 µS/cm a 20 °C
Temperatura	26,8	27,3	29,2	27,5	28,0	(n.a.) °C
pH	8,0	7,8	7,8	8,5	8,0	6.5 - 9.5 UPH
Turbidez	<0,3	<0,3	0,3	0,7	<0,3	4 NTU
Cloruro	83	120	73	172	12	250 mg/l
Fluoruro	0,2	0,2	0,2	<0,1	0,1	1.5 mg/l
Bicarbonatos	145,2	159,6	170,0	72,5	212,9	(n.a.) mg/l
Carbonatos	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	(n.a.) mg/l
Nitrato	3	4	4	1	6	50 mg/l
Calcio	85	72	106	41	57	(n.a.) mg/l
Sulfato	189	299	260	87	36	500 mg/l
Sodio	37	69	42	101	6	200 mg/l
Indice Langelier	0,7	0,6	0,7	0,0	0,8	(n.a.) --
Oxidabilidad	0,8	0,9	0,8	<0,5	<0,5	5.0 mg O2/l
Bromodiclorometano	16	14	7	4	3	(n.a.) µgr/l
Bromoformo	17	3	10	41	<1	(n.a.) µgr/l
Cloroformo	5	12	2	1	7	(n.a.) µgr/l
Dibromoclorometano	27	12	13	14	2	(n.a.) µgr/l
Trihalometanos	64	42	32	60	12	100 µgr/l
Recuento de Colonias	<1	1	<1	<1	<1	100 UFC en 1 ml
Dureza (mg/l CaCO3)	306	308	422	163	233	(n.a.) mg/l CaCO3
Magnesio	23	31	38	15	22	(n.a.) mg/l
Bromato	<3	<3	<3	<3	<3	10 µgr/l
Cloritos (mg/l)	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0.7 mg/l
Cloratos (mg/l)	<0,08	0,19	0,15	0,17	0,16	0.7 mg/l

(*) Límite de cumplimiento legal
(n.a.): no aplica especificación

Informe complementario a la información analítica disponible en la web del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)*. Dicha web es el repositorio oficial de la información analítica, donde se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 Transparencia y acceso a la información, del RD 3/2023.

(*) <https://sinac.sanidad.gob.es/>

LOCALIDADES SEGÚN PROCEDENCIA: P(nn)

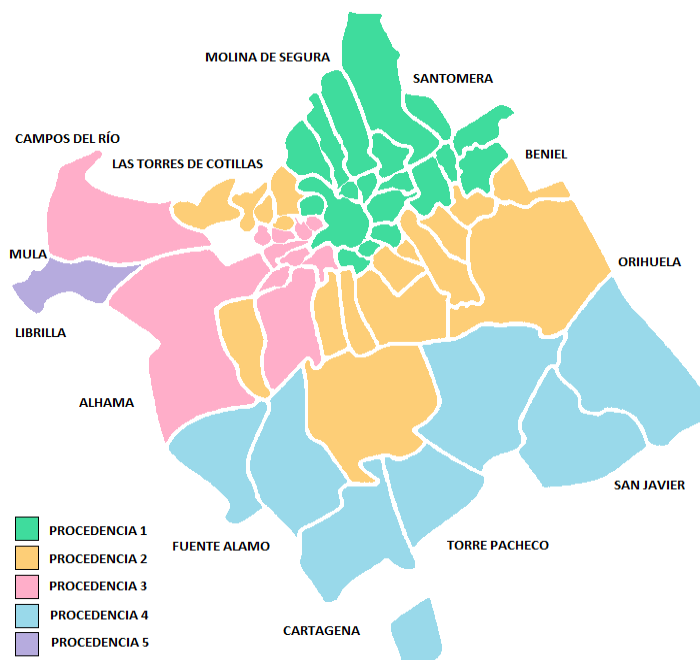

P01: Murcia Casco Urbano, El Puntal, Cabezo de Torres, Cobatillas, Churra, Zarandona, Los Dolores, Puente Tocinos, Llano de Brujas, Santa Cruz, Casillas, Monteagudo, El Esparragal, El Raal, Patiño, Barrio del Progreso, Santiago y Zaráiche, Alquerías.

P02: Baños y Mendigo, Espinardo, Guadalupe, La Ñora, Rincón de Beniscornia, Sang. la Verde, Javalí Viejo, Javalí Nuevo, Santo Angel, La Alberca, Los Garres, Beniaján, Algezares, Torreagüera, Los Ramos, Zeneta, Cabezo de la Plata, Las Casas (Cañada de San Pedro).

P03: Nonduermas, Era Alta, La Aparecida, La Arboleja, Los Pedriñanes, Puebla de Soto, San Ginés, La Raya, Rincón de Seca, Sangonera la Seca, El Palmar, Torre Guil, Aljucer.

P04: Avileses, Lobosillo, Casas Blancas, Corvera, Martínez del Puerto, La Murta, Sucina, Valladolides, Gea y Truyols, Urbanizaciones de Golf.

P05: Barqueros.

RESTO DE PARÁMETROS QUE SE ANALIZAN HABITUALMENTE Y NO SE DETECTA PRESENCIA

- Físico-Químicos: Acrilamida, Amonio, Cianuro, COT, Epiclorhidrina, Microcistina, Nitritos, PVC.
- Microbiológicos: Bacterias Coliformes, Clostr. Perfringens, Colifagos Somáticos, Enterococo, Esch. Coli, Legionella.
- Metales: Antimonio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeseo, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Urario.
- Compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles, BTEXs, HPA: 1,2-Dicloroetano, Benceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, Benzo (g,h,i) perileno, Benzo(k)fluoranteno, Indeno(1,2,3,-c,d)pireno, Suma HPA, Tetracloroetano, Tetracloroetano + Tricloroetano, Tricloroetano, suma de ácidos Haloacéticos (5 AHAs) Suma de sustancias poli y perfluoroalquiladas (20 PFAS), Bisfenol A.
- Plaguicidas: Abamectina, Aldrín, AMPA, Benfluralina, b-HCH, Cimoxanilo, Cipermetrinás mezcla de isómeros, Clorfeninfos, Clorpirifós, Deltametrina, d-HCH, Dieldrín, Endosulfán I, Endosulfán II, Endosulfán Sulfato, Fosetil AL, Glifosato, Heptacloro, Heptacloro Epóxido, Imazalil, Isodrin, Lambda cihalotrin, Lindano, Metil clorpirifós, Oxifluorfen, Pendimetalina, Piriproxifen, Propiconazol, Propizamida, Tebuconazol, Terbutilazina, Tetraconazol.
- Radioactividad: Actividad Alfa Total, Actividad Beta Total, Tritio, Dosis Indicativa Total.
- Disruptores endocrinos (b-Estradiol y Nonilfenol) y medicamentos (Azitromicina y Diclofenaco).